

# EMERGENCIA

INTERPRETACION DE LA ALARMA

**¿COMO ACTUAR?**

# ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN PARA EMERGENCIAS

**Jefe de Emergencia Titular:**

**Lideres de Sección:**

**Sector:**

Titular:..... Suplente:.....

**Sector:**

Titular:..... Suplente:.....

**Sector :**

Titular:..... Suplente:.....

**Sector**

Titular:..... Suplente:.....

## **EN CASO DE DETECTAR**

**EN EL CASO DE DETECTAR UN AMAGO DE INCENDIO Y NO EXISTE ACTIVACION DE LA ALARMA, TRATE DE CONTROLARLO POR MEDIO DEL EXTINTOR Y DE AVISO A VIVA VOZ PARA QUE EL PERSONAL ACTIVE LAS PALANCAS DE EMERGENCIA.**

# SONIDO DE ALARMA

## ¿QUE HACER?

### ■ Primer sonido de ALARMA

- **Al oír la alarma de emergencia conserve la calma, es posible que el sonido se deba a un problema técnico.**
- Mantener la calma y ubicarse en un lugar seguro, dentro de oficinas, salas de clases, u otros lugares donde se encuentre.
- Si persiste el movimiento en duración o intensidad, ordenadamente se deberá reunir en la zona de seguridad correspondiente.
- Una vez reunidos en la zona de seguridad se realizará un recuento de trabajadores y una coordinación de los pasos a seguir ya sea, retorno ordenado hacia los puestos de trabajo, abandonar el área o rescate de víctimas.
- El área de seguridad será de conocimiento de todos los trabajadores y estará señalizada, limpia y despejada.
- Esta zona se encontrará en un lugar central libre de cables eléctricos, estructuras, techumbres y cualquier otro elemento que pueda causar lesiones a los trabajadores.

- **Si el Coordinador de Emergencia determina que solamente es un problema técnico informara de manera inmediata, a fin de volver a programar la alarma. Se informara por altoparlantes u otro medio sobre la activación de la alarma.**
- **Si la alarma se debe a un principio de incendio, la persona que descubra el fuego deberá si es posible, controlarlo por medio del uso del extintor.**  
Simultáneamente se deberá alertar vía alarma sonora al personal
- **Si se trata de un amago de incendio controlado por personal del área, el líder de sección evacuara solamente al personal del área afectada.**

## En caso de Incendio

### ■ Sonido de ALARMA

- Si el amago de incendio **no es controlado**, el Coordinador de la Emergencia o personal mas cercano deberá dar aviso para activar la alarma nuevamente. **Para realizar la evacuación total del establecimiento.**

# DEFINICIONES BASICAS

## MANEJO DE EXTINTOR


### ■ DEFINICIONES BASICAS

**FUEGO:** Fenómeno químico exotérmico, con desprendimiento de calor y luz, es el resultado de la combinación de: COMBUSTIBLE, CALOR Y OXIGENO.

**INCENDIO:** Es un gran fuego descontrolado de grandes proporciones el cual no pudo ser extinguido en sus primeros minutos.


**AMAGO:** Fuego de pequeña proporción que es extinguido en los primeros momentos por personal de planta con los elementos que cuentan antes de la llegada de bomberos.

### ■ Clasificación de los fuegos.

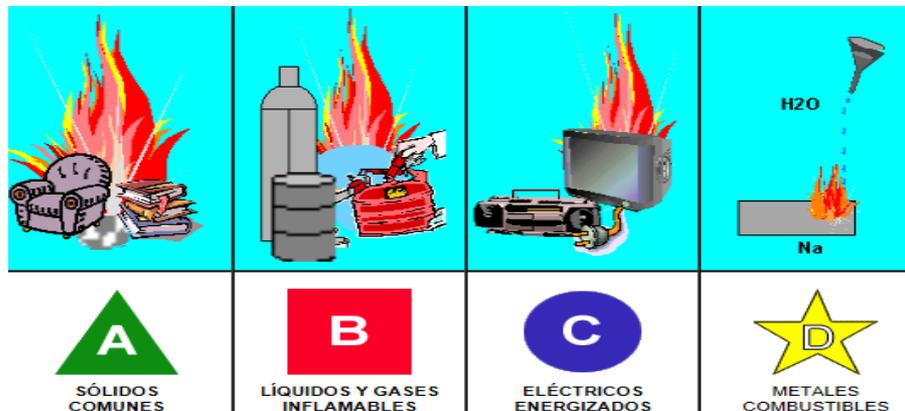

# USO EXTINTOR

- **Traslade el extintor al lugar del incendio (amago).**
- **Ubíquese a 3 metros del fuego como mínimo. Sostenga el extintor desde la manilla y apóyelo contra el suelo.**
- **Quite o Hale el seguro del extintor liberando el gatillo.**
- **Apunte el chorro a la base de las llamas.**
- **Apriete o presione el gatillo y descargue el extintor con movimientos de abanicos.**

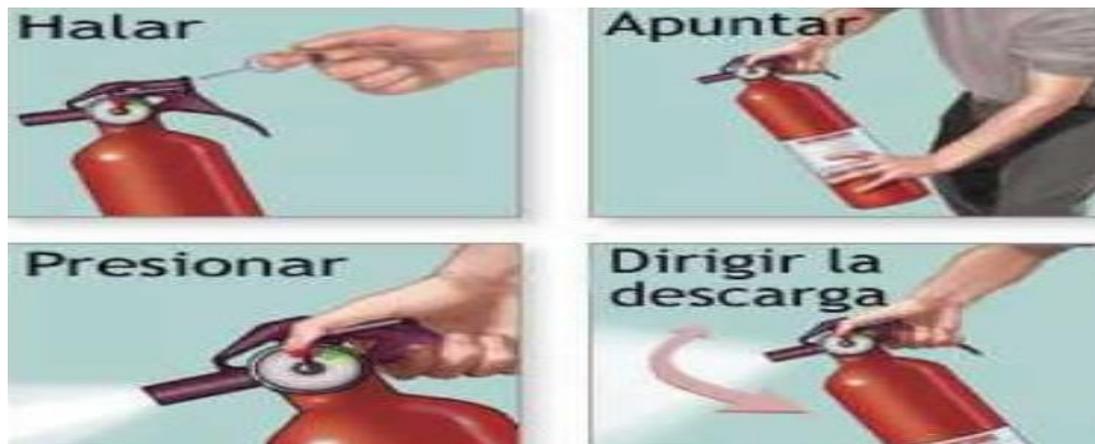

- **EL PLAN DE EMERGENCIA SE DEBERA MANTENER DISPONIBLE**

# PLANO DE EVACUACION DE ZONAS DE SEGURIDAD